מפלס תחתון
EL : 11.60

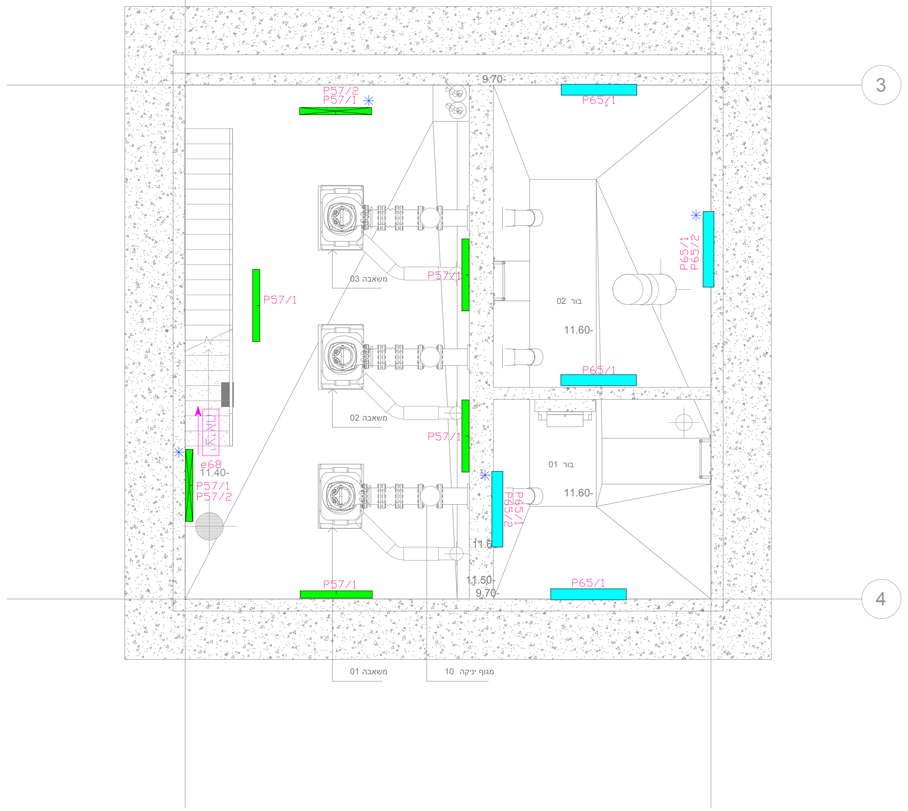

מפלס מגופים
EL : 7.20

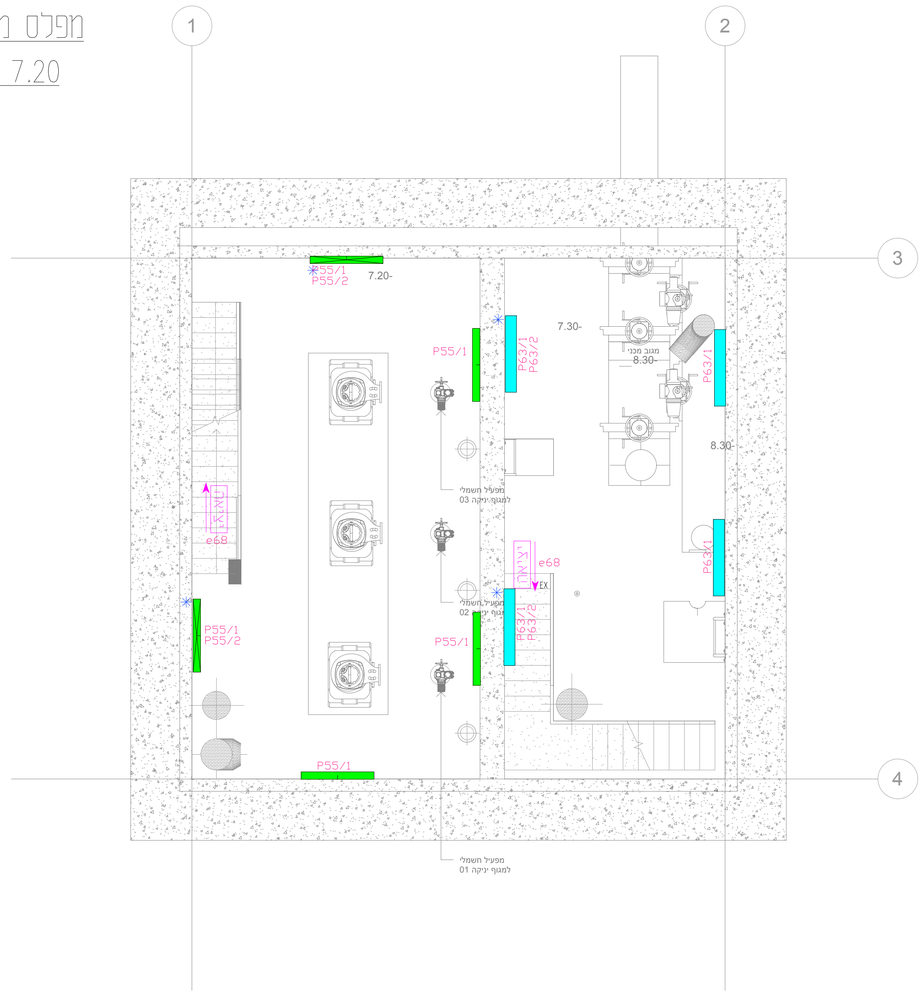

מקרא:

יציאה / יציאה	שלט יציאה מואר עם או בלי חץ כולל סוללת גיבוי ל-180 ד"ק בהתאם לתקן 1220	גוף תאורה צמוד תקרה\קיר "סי-כד 6600" תוצרת געש 4882LM, 43W, חד-תכליתי
יציאה / EX	כנ"ל אך מוגן פיצוץ	כנ"ל אך דו-תכליתי עם סוללת גיבוי ל-180 ד"ק בהתאם לתקן 1220
S59 S61 S63 S65 / S58 S60 S62 S64 S57	פאנל לחצניי מאור מוגני מים IP65 מוארים	גוף תאורה צמוד תקרה\קיר מוגן פיצוץ "E856F 12L60 EXELED" מאת "קשקו" 6020LM, 40W, חד-תכליתי IP68
ג	גלאי עשן יותקן בלוח החשמל \ בהתאם לתוכנית ויחובר למערכת גילוי אש בהתאם לתקן 1220	כנ"ל אך דו-תכליתי עם סוללת גיבוי ל-180 ד"ק בהתאם לתקן 1220
	פנל כבאים מותקן בכניסה למבנה כולל המתחים במבנה בהתאמה לתוכנית 1470 ולפי פרוגרמת בטיחות ותקן ישראלי 1220	צופר משולב נצנץ יותקן בחזית המבנה ויחובר למערכת גילוי אש
		נצנץ יחובר למערכת גילוי אש

הערות:

1.0 הגעה ל"ת וציוד במרכז חדר בצינור מרירון 32 מ"מ או ש"ע.

2.0 כל הירידות והעליות לציוד החשמלי ע"י תעלת PVC עה"ט. כדוגמת "איבוקו" או שווה ערך מאושר.

3.0 יש לקחת בחשבון 8 פנסי הצפה על גג המבנה.

4.0 ג"ת בחדר גנרטור יושלמו עם תוכנית אדריכלית.

5.0 כל הציוד החשמלי במפלס בור רטוב ממוגן פיצוץ.

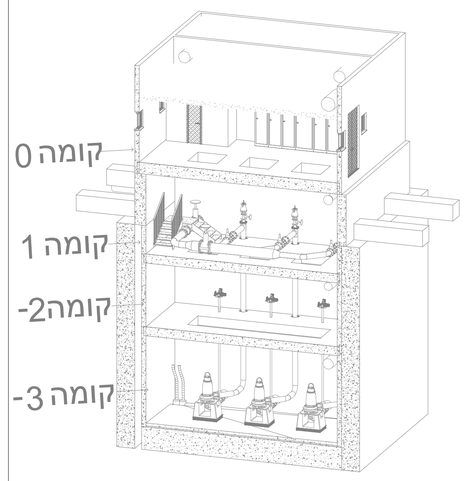

BY : YANAI LTD ELECTRICAL ENGINEERING HAIFA TEL-AVIV	עיי יאני בע"מ הנדסת חשמל חיפה תל אביב	FOR : עבור תאגיד המים מי אביבים	
PLANT:	מתקן: ת"ש ביוב מתקן עג'מי		
TITLE :	נושא : תוכנית מאור וגילוי אש		
SCALE : קנ"מ	REV. שינוי 0	DRAWING No. שרטוט מס' 8777-101-02	

		תאריך DATE	עיי BY
DES.	תכנן	30.10.23	עמית
DRW.	שרטט	30.10.23	יעל
CHK.	בדק	30.10.23	עמית
APP.I	אישר	30.10.23	אבי

לאישור FOR APPR. | לעיון FOR REFE | למכרז FOR BIDS

DESCRIPTION תיאור	DWG.No שרטוט מס'	תאריך DATE	עיי BY
REFERENCE DWG. שרטוטי סימוכין			

DESCRIPTION תיאור	No.מס'	תאריך DATE	עיי BY
REVISIONS שינויים	0	03.04.24	אבי
	P0	30.10.23	אבי

תפוצה DISTRIBU	תאריך DATE	תאריך DATE	תאריך DATE