
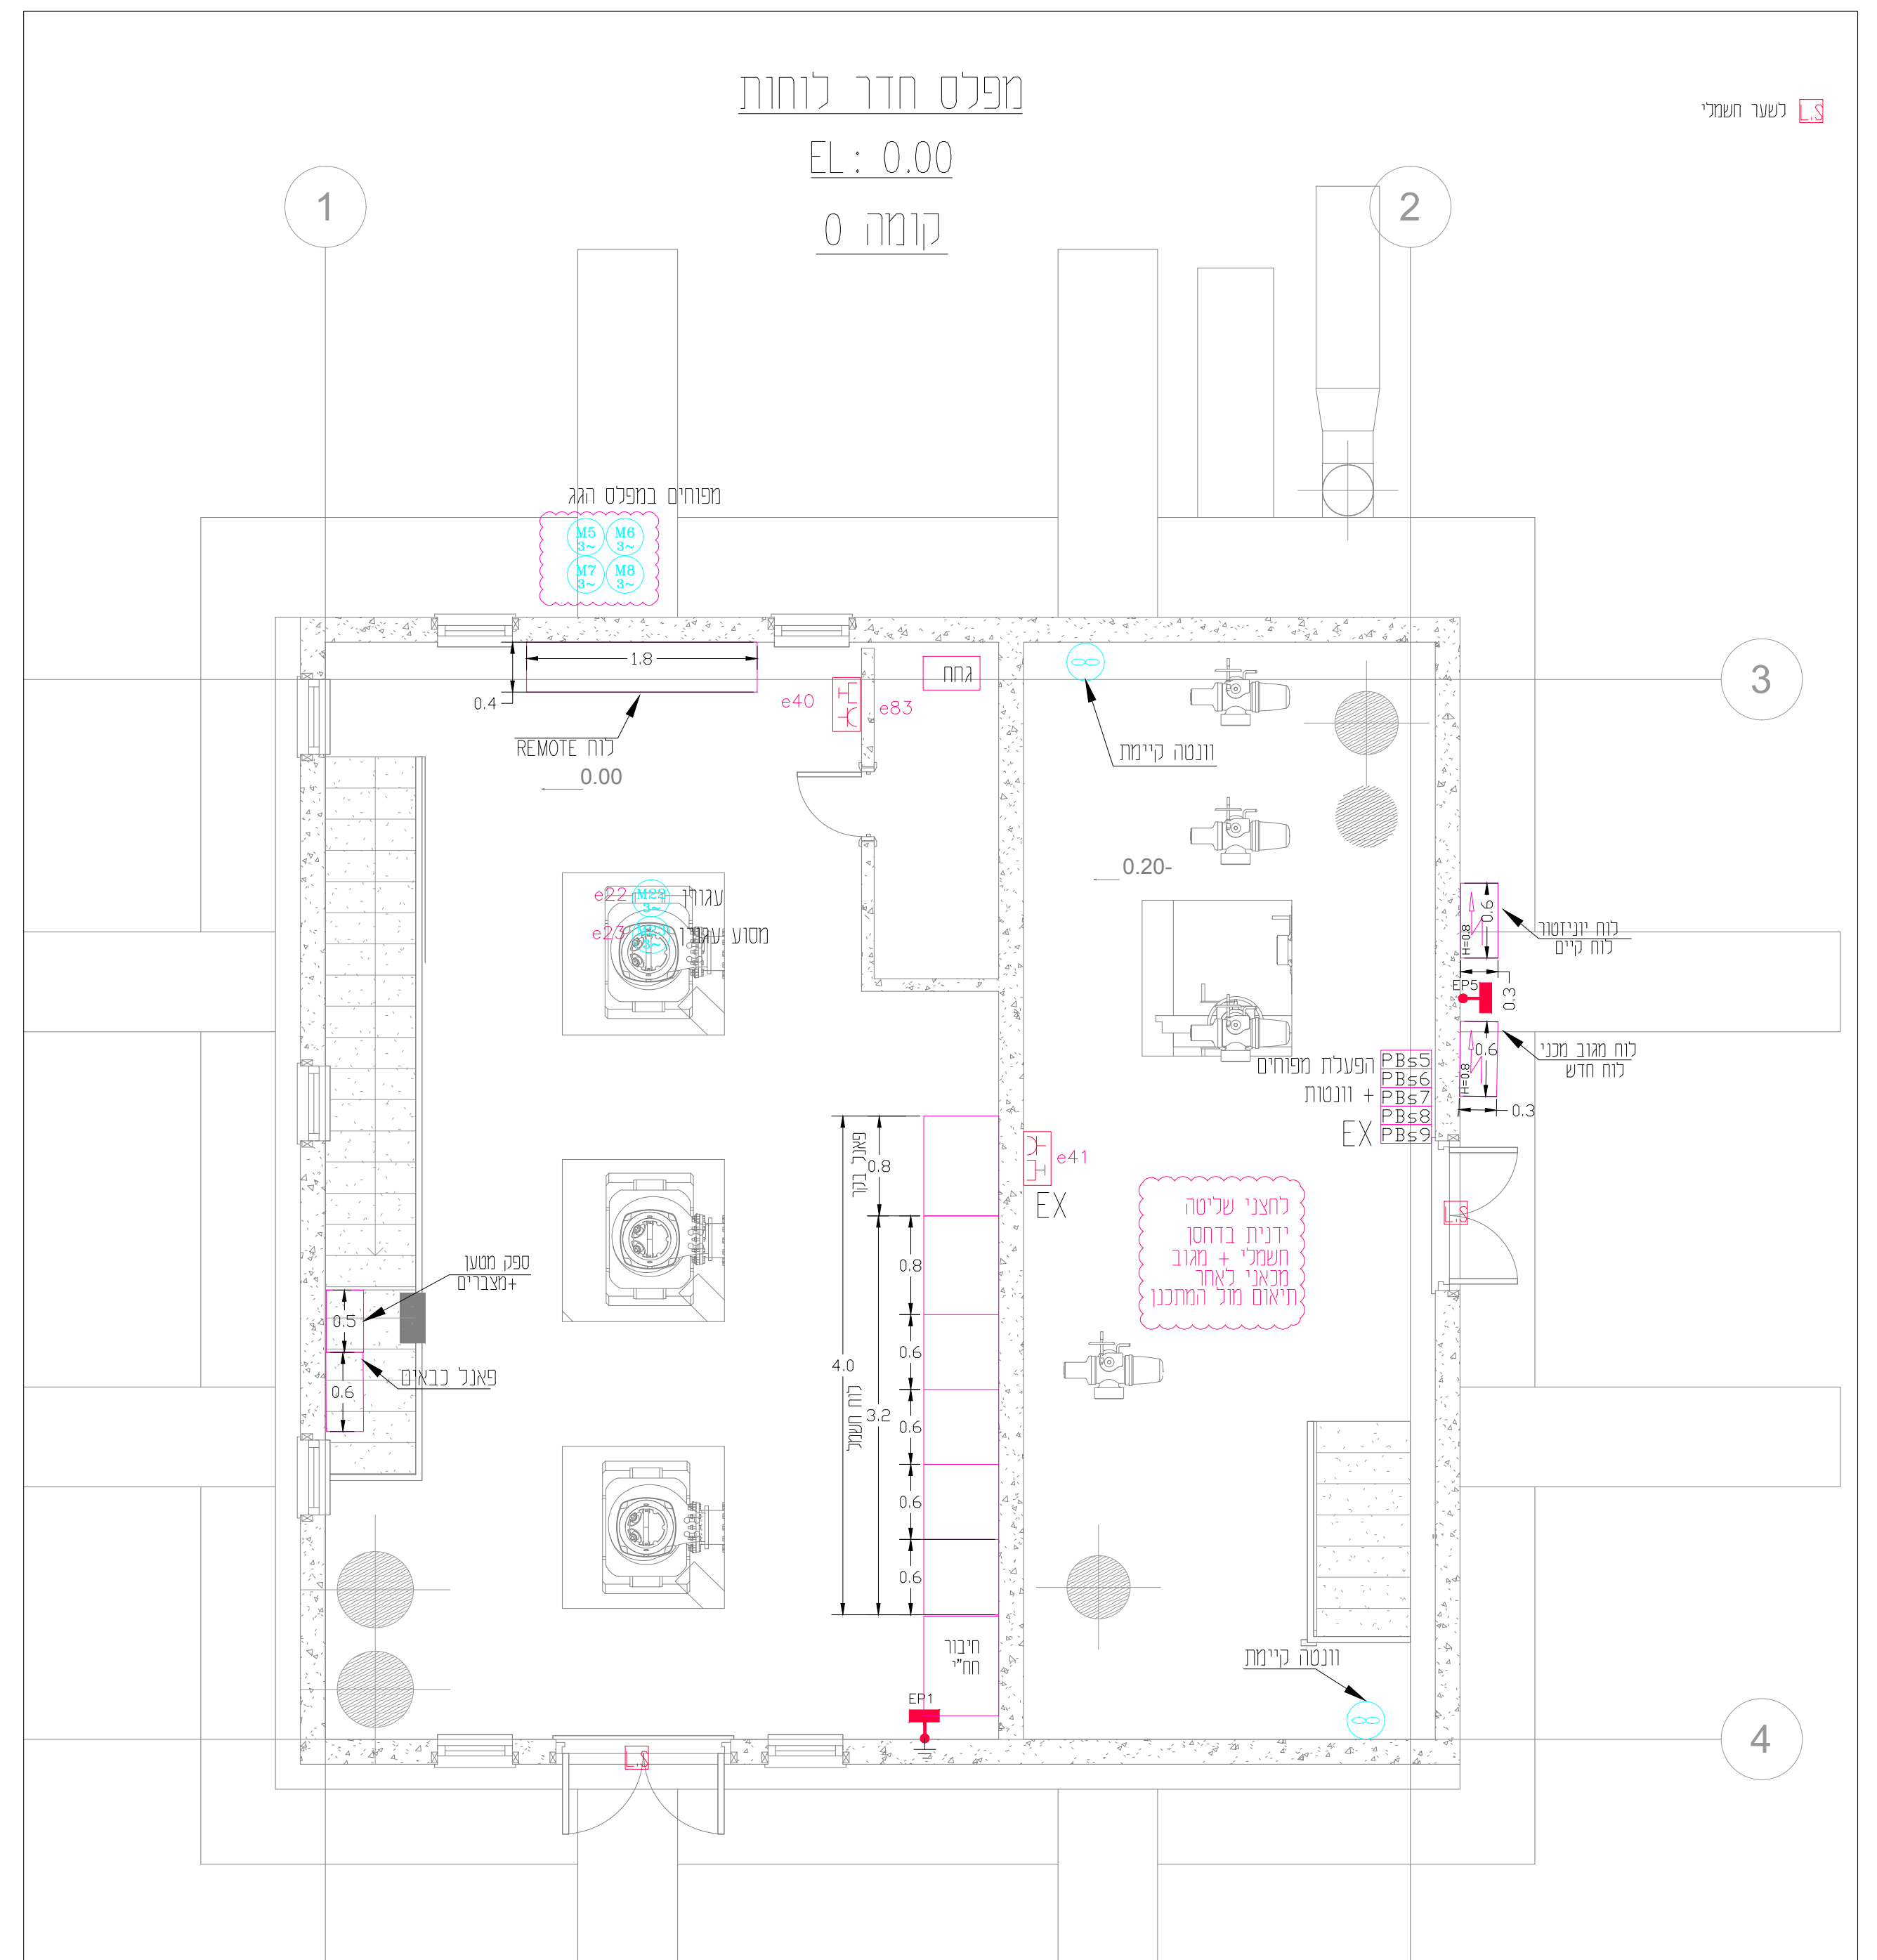
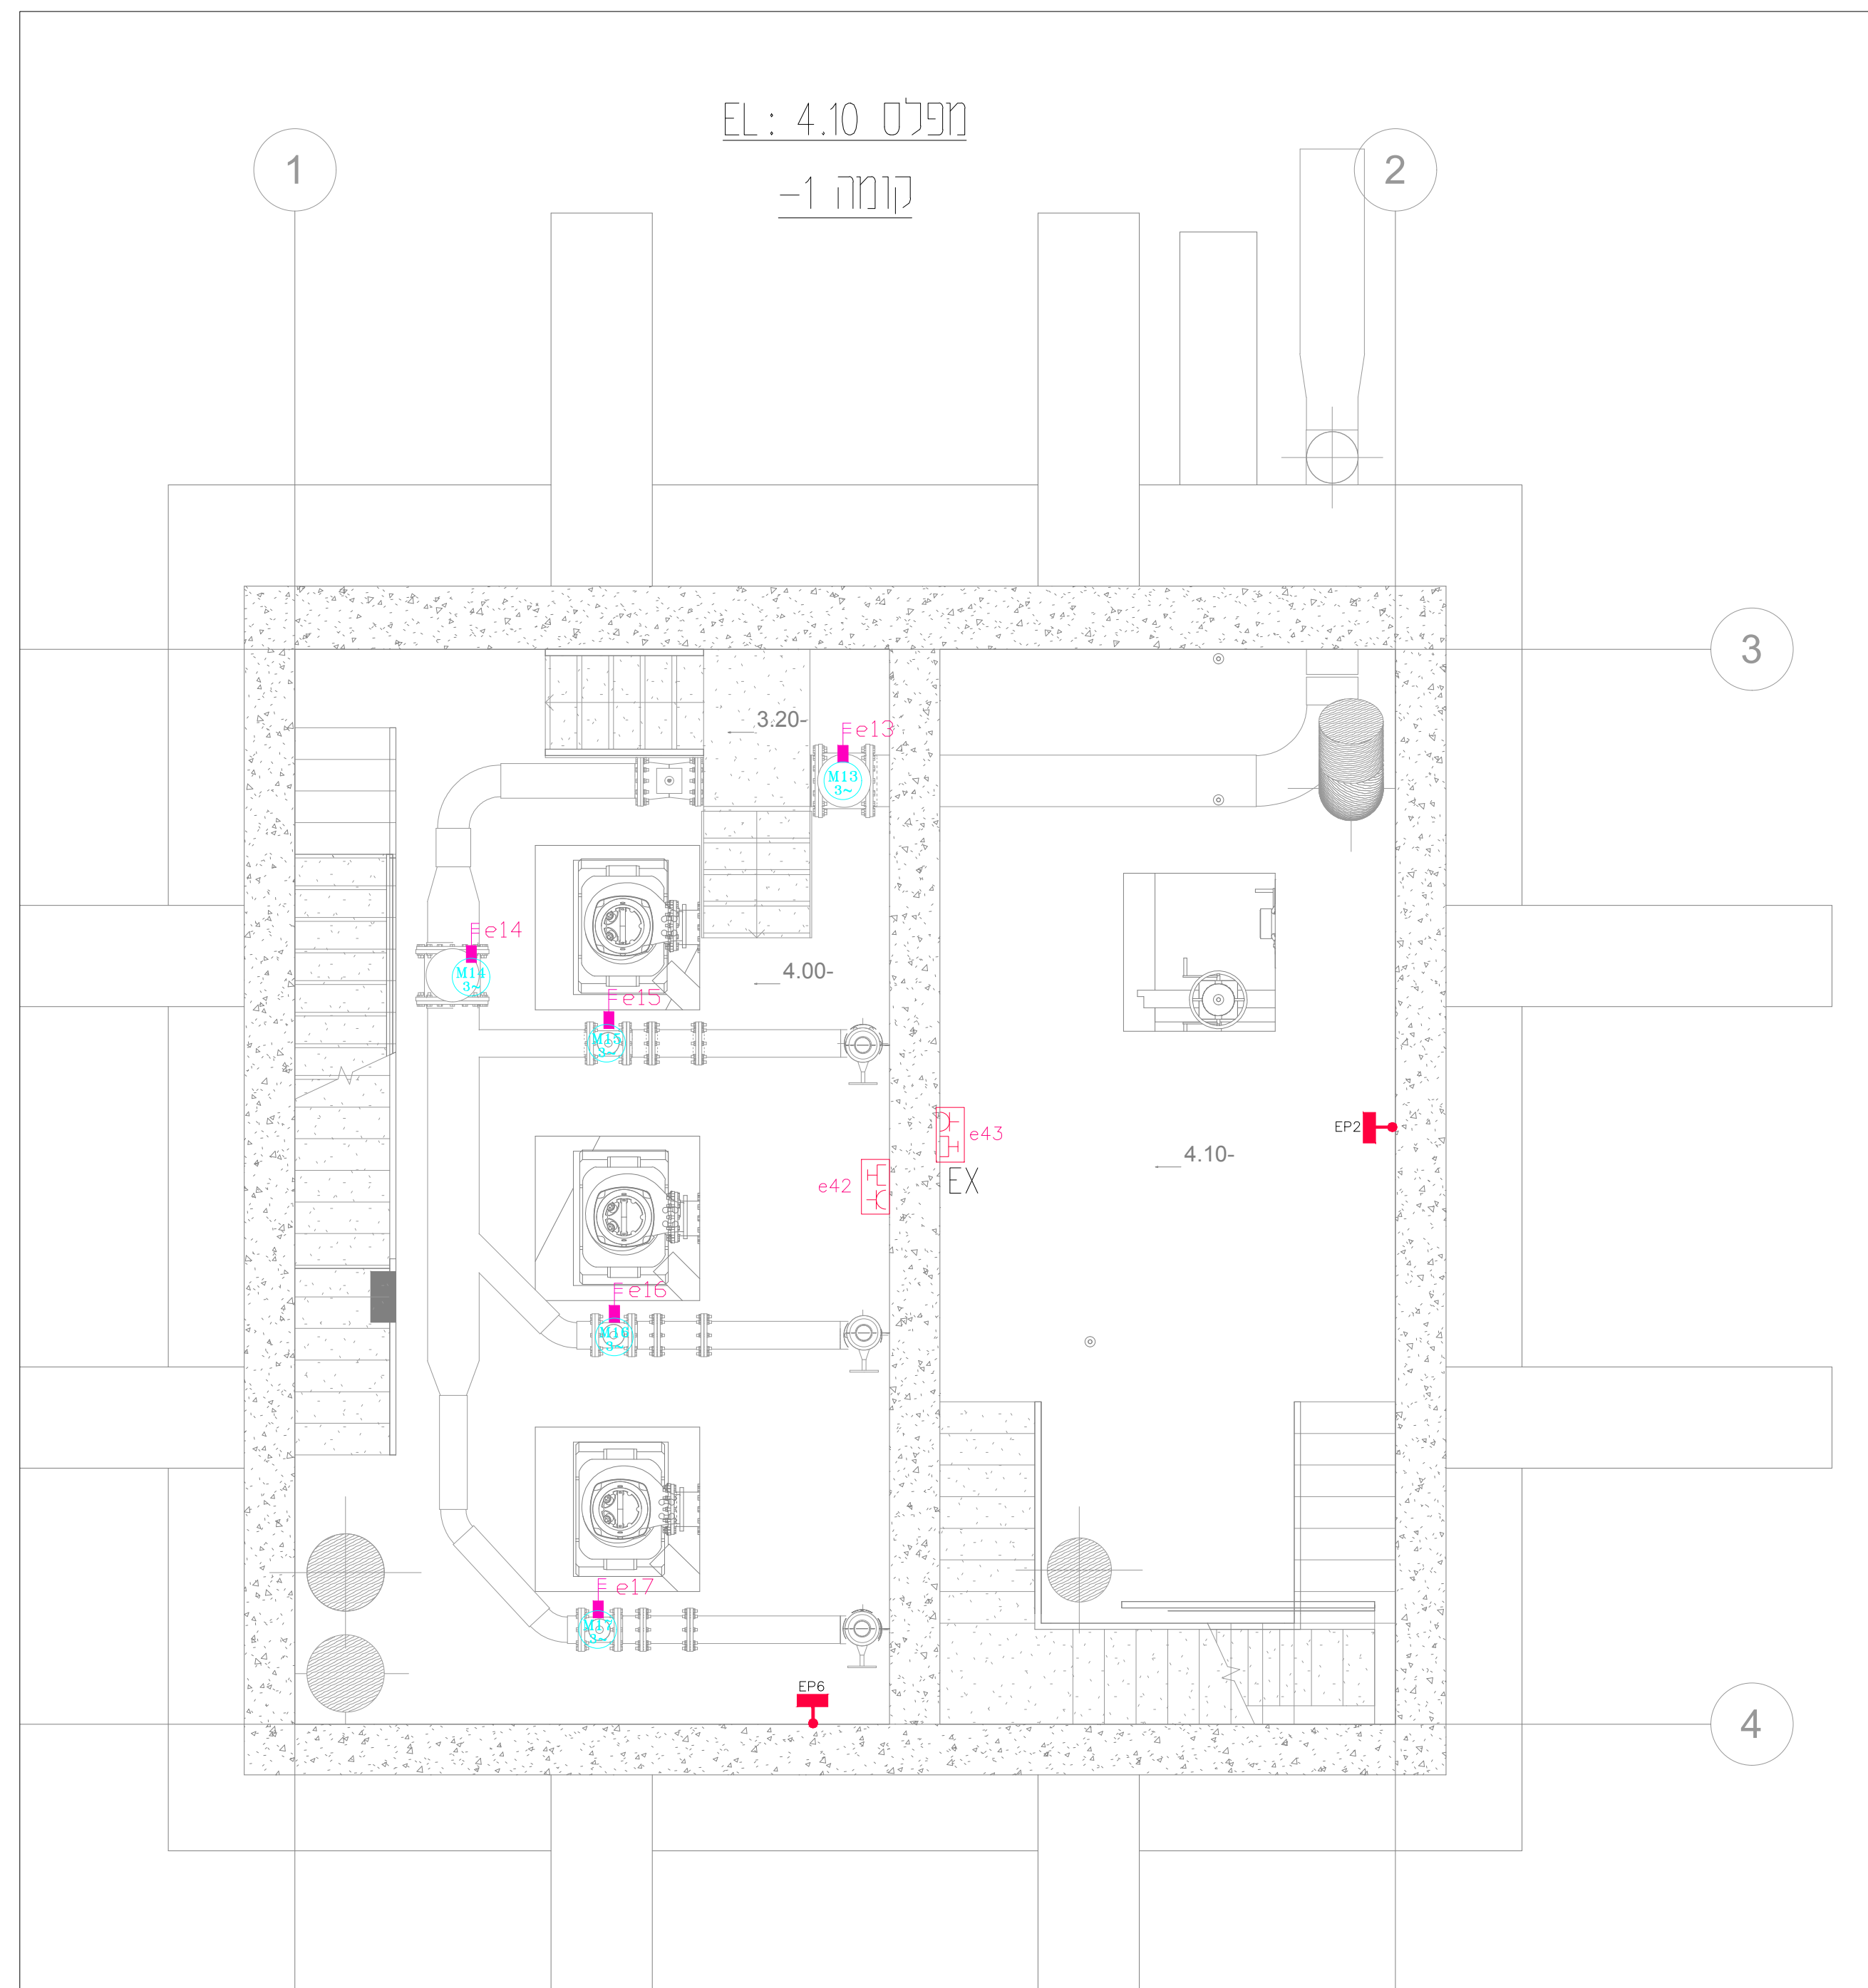














































מקרא:

קופסת שקעים לחדרים טכניים תותקן בגובה 1.2 מ' מ"א תוצרת פאלזוני IP68 הכוללת: 1x שקע CEE תלת-פאזי 5x16A 1x שקע CEE חד-פאזי 3x16A 1x שקע ישראלי כפול 16A		קופסת לחצנים עבור הפעלת דינ"ט מנועים וזונות למפוחים ראה מיקום בתוכנית		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		לימ"ט סוויץ בעת פתיחת הדלת		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ		כנ"ל אך קופסת מוגנת פיצוץ	
--	---	--	---	----------------------------------	---	-----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	--

הערות:

- 1.0 יש לבצע הארקה של הצינור הראשי ולחבר לפס השוואת פוטנציאליים (EP).
- 2.0 כל הציוד המתכתי יחובר לפס השוואת פוטנציאליים EP ומשם יחובר לצינור התהליך כמסומן.
- 3.0 כל הירידות והעליות לציוד החשמלי ע"י תעלת PVC עה"ט. כדוגמת "איבוקו" או שווה ערך מאושר.
- 4.0 מיקום מדויק של ציוד החשמל, מפסקי ביטחון וכד' יקבע בשטח ע"י מפקח מטעם המזמין.
- 5.0 יש לתאם מפלס כניסת צנרת מלוח החשמל.
- 6.0 יש לחבר פס השוואת EP לפס ראשי המותקן בתוך הלוח ואת תכנית הארקות כללית.

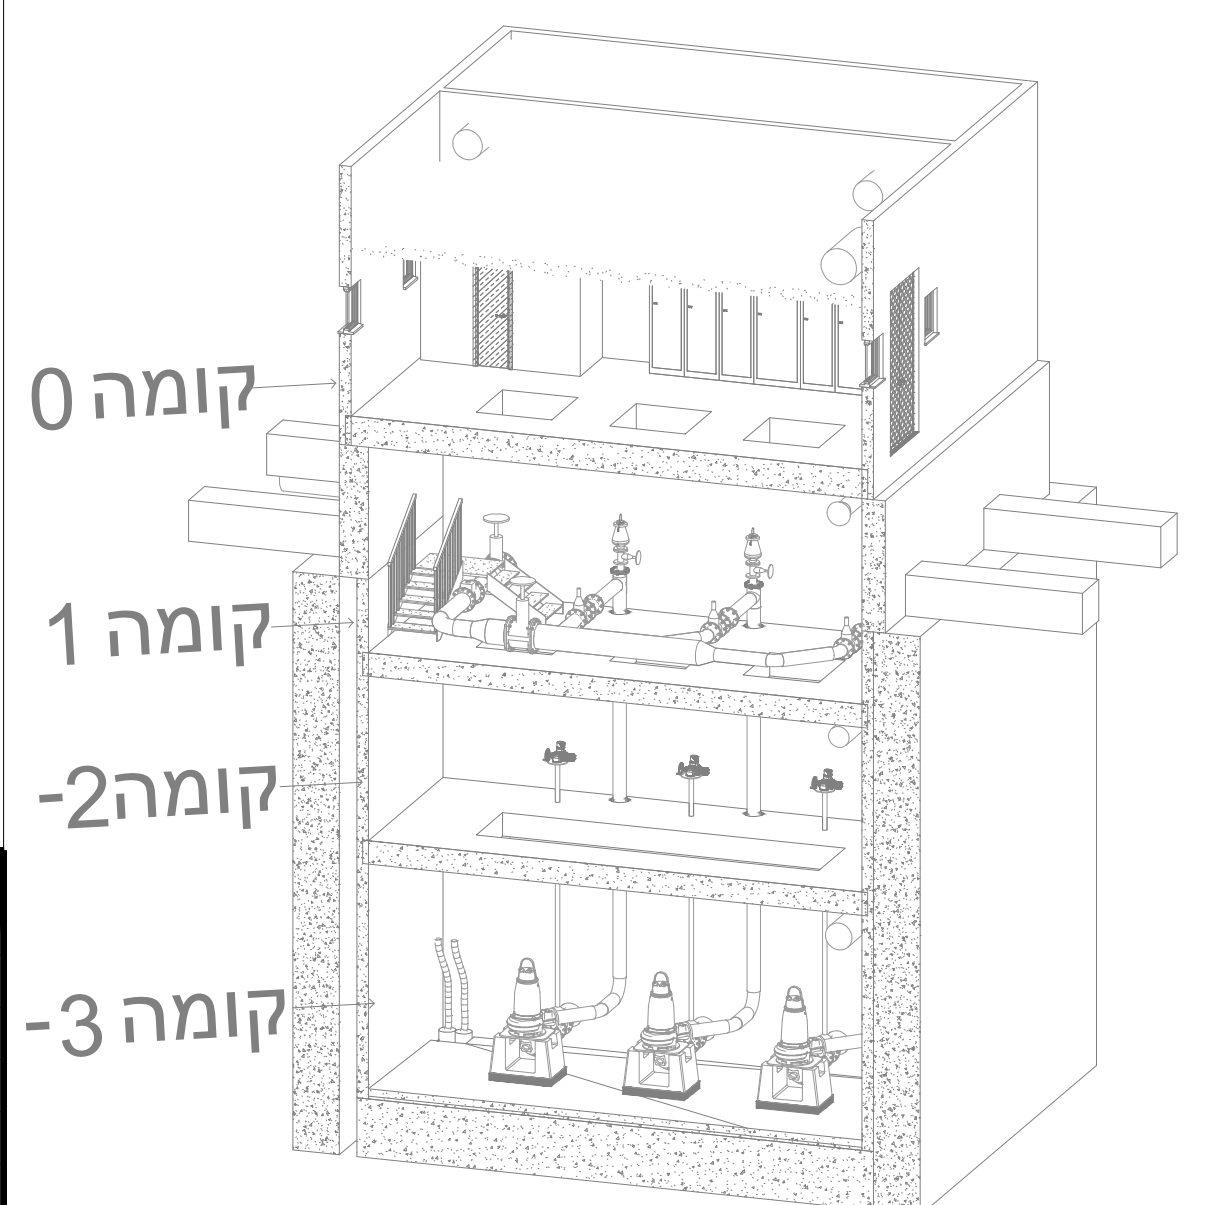[illegible]